OBEC VALASKÁ BELÁ

Nováky dňa 4. 8. 2016
číslo spisu: 20/2016/(1130/2015)/Ocú
číslo spisu: 501/2015/SOÚ
Vybavuje: Ing. Mokrišová

Verejná vyhláška :
Vyvesená dňa : 10. 8. 2016
Zvesená dňa :

ROZHODNUTIE

Navrhovateľ : **Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s.,**
Partizánska cesta č. 5, 974 00 Banská Bystrica

podala dňa 24. 11. 2015 na Obci Valaská Belá ako príslušnom stavebnom úrade podľa § 117, ods. 1, zák. č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov (stavebný zákon), návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby: **„ Aglomerácia – Valaská Belá, kanalizácia a ČOV "** na pozemkoch v k. ú. Valaská Belá, podľa situácie stavby, ktorá je prílohou tohto rozhodnutia. Návrh bol doplnený dňa 18. 7. 2016.

Ďalšími účastníkmi konania sú:
1. Obec Valaská Belá , zastúpená starostom obce
2. SC TSK, Brnianska 3, 911 01 Trenčín
3. SVP, š. p. Správa povodia hornej Nitry, o. z. Topoľčany, Škultétyho 9, 955 01 Topoľčany
4. SVP, š. p. o. z. Povodie hornej Nitry Piešťany, Nábr. I. Krasku 834/3, 921 80 Piešťany
5. SVP, š. p., Radničné námestie 8, 969 55 Banská Štiavnica
6. TSK, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín
7. SR SPF, Búdková 36, 817 15 Bratislava 11
8. SPF - reg. odbor, Mariánska 6, Prievidza
9. Ostatní účastníci územného konania o umiestnení stavby (vlastníci pozemkov, na ktorých sa umiestňuje stavba, známe a neznáme fyzické a právnické osoby, ktoré majú vlastnícke alebo iné práva k dotknutým alebo susedným pozemkom) v kat. území Valaská Belá, verejnou vyhláškou vyvesenou na viditeľnom mieste cestou Obce Valaská Belá, spôsobom v mieste obvyklým po dobu 15 dní. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.

Obec Valaská Belá, ako príslušný stavebný úrad v zmysle § 117 ods. 1 , zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) a čl. I. § 5 písm. a) bod 1 zák. č. 608/2003 Z. z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov v spojení s § 27 ods.1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov preskúmal podľa § 35 a § 37 stavebného zákona návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby v územnom konaní a rozhodol takto : vydáva podľa § 39, § 39a/ stavebného zákona a § 4 vyhl. č. 453/2000 Z. z.:

ROZHODNUTIE O UMIESTNENÍ LÍNIOVEJ STAVBY

„ Aglomerácia – Valaská Belá, kanalizácia a ČOV “

na pozemkoch v k. ú. Valaská Belá, podľa situácie stavby, ktorá je prílohou tohto rozhodnutia

- pozostávajúcej z objektov (stručný opis) : Stavba je členená na nasledovné stavebné objekty a prevádzkové súbory : **Stavebné objekty:** SO 01 Kanalizácia „A“ Valaská Belá, SO 02 ČOV Valaská Belá, SO 03 ČS – na SO 01, SO 04 Kanalizácia „B“ Valaská Belá, SO 05 ČS na SO 04.
Prevádzkové súbory: PS 01 ČOV, PS 02 ČS – na SO 01, PS 03 ČS – na SO 04.

Umiestnenie stavby je zakreslené v situačnom výkrese, vyhotovenom na podklade mapy z katastra nehnuteľností, ktorý je prílohou tohto rozhodnutia pre navrhovateľa a stavebný úrad.

Projektovú dokumentáciu, podľa ktorej sa stavba umiestňuje vypracoval Ing. Juraj Billý – BIDOR, so sídlom Pod záhradkami 14, 841 01 Bratislava.

1) Navrhovateľ dodrží požiadavky vyplývajúce zo stanovísk dotknutých orgánov štátnej správy a vyjadrení účastníkov konania :
a) Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa v odpadovom hospodárstve, vyjadrenie č. OU-PD-OSZP-2014/013555 zo dňa 18. 8. 2014
1. Zabezpečiť odovzdanie odpadov, ktoré vzniknú počas realizácie stavby, osobám oprávneným nakladať s odpadmi podľa zákona NR SR č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Doklady o odovzdaní odpadov predložiť ku kolaudácii stavby.

b) Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa ochrany prírody a krajiny, vyjadrenie č. OU-PD-OSZP-2014/013635-004 zo dňa 22. 8. 2014
Plánovanú stavbu je možné umiestniť a realizovať pri dodržaní nasledovných **podmienok:**
- výrub drevín je možné uskutočniť len v nevyhnutnom prípade - ak sa tieto nachádzajú priamo v trase stavby, a to v mimovegetačnom a mimohniezdnom období v termíne od 1.10. do 1.3. O súhlas na výrub požiadať obec Valaská Belá a postupovať v zmysle § 47 zákona,
- vzrastlé dreviny nachádzajúce sa v manipulačnom priestore stavby, ako aj vzrastlé dreviny brehového porastu je potrebné zachovať v maximálne možnej miere. Pri prácach postupovať tak, aby nedošlo k ich poškodeniu,
- zabezpečiť ochranu prostredia a podzemných vôd počas výstavby pred únikom škodlivých látok. Práce vykonávať len s mechanizmami v bezchybnom technickom stave (vylúčiť únik pohonných hmôt, mazadiel a iných nebezpečných látok z mechanizmov a pod.),
- z výkopovej zeminy oddeliť vrchnú humusovú časť pôdy, uložiť ju samostatne a následne po ukončení prác deponovať späť na povrch výkopu,
- upozorňujeme na skutočnosť, že podľa prílohy 8 kapitoly 10. Vodné hospodárstvo, položky č. 6 zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov podliehajú čistiarne odpadových vôd a kanalizačné siete s kapacitou od 2 000 - 100 000 ekvivalentných obyvateľov zisťovaciemu konaniu.

c) Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna vodná správa, vyjadrenie č. OU-PD-OSZP-2014/013558 zo dňa 12. 8. 2014

Podľa § 28 zákona NR SR č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v platnom znení plánovaná stavba z hľadiska ochrany vodných pomerov je možná za týchto podmienok:

1. Pri realizácii a prevádzke dodržiavať ustanovenia vodného zákona a súvisiacich právnych predpisov.
2. Vypúšťanie odpadových vôd do vodného toku Nitrica musí byť v súlade s ustanoveniami § 36 vodného zákona a nariadenia vlády SR č. 269/2010 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd.
3. Na stavbu " Aglomerácia Valaská Belá, Kanalizácia a ČOV " a na vypúšťanie odpadových vôd do povrchových vôd je potrebné povolenie tunajšieho úradu podľa § 26 a § 21 ods. 1 písm. c) vodného zákona.
4. Žiadosť o SP musí obsahovať náležitosti v zmysle §§ 8 a 9 vyhl. MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona
5. Rešpektovať STN 73 6005 Priestorová úprava vedení technického vybavenia.

d) záv. stanovisko Krajského pamiatkového úradu Trenčín, Pracovisko Prievidza, zn. č. KPÚTN-2016/10570-2/29960 zo dňa 25. 4. 2016

KPÚ Trenčín s realizáciou hore uvedenej líniovej stavby v katastrálnom území Valaská **súhlasí** a určuje tieto podmienky:

- Naďalej ostávajú v platnosti podmienky rozhodnutia č. j.: TN-2014/15656-06/80736/Sur zo dňa 11.12.2014 o nevyhnutnosti vykonať archeologický výskum. Podmienky tohto rozhodnutia platia na celú, hore uvedenú, stavbu.

KPÚ Trenčín toto záväzné stanovisko vydal z hľadiska záujmov chránených pamiatkovým zákonom a je záväzným stanoviskom podľa stavebného zákona.

Toto záväzné stanovisko nenahrádza vyjadrenia iných orgánov štátnej správy a územnej samosprávy.

e) v rozhodnutí Krajského pamiatkového úradu Trenčín, Pracovisko Prievidza, zn. č. 15656-06/80736/Sur zo dňa 11.12.2014, právopl. dňa 14. 1. 2015.

f) vyjadrenie Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s. Mlynské Nivy 59/A, 824 84 Bratislava 26 , č. PS/2016/008190 zo dňa 10. 5. 2016

Zasielame Vám nasledovné stanovisko :

Stavby a činnosti v ochrannom pásme vedení upravuje zákon č.251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov, z ktorého vyberáme :

§ 43 Ochranné pásma

(1) Na ochranu zariadení sústavy sa zriaďujú ochranné pásma. Ochranné pásmo je priestor v bezprostrednej blízkosti zariadenia sústavy, ktorý je určený na zabezpečenie spoľahlivej a plynulej prevádzky a na zabezpečenie ochrany života a zdravia osôb a majetku.

(2) Ochranné pásmo vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia je vymedzené zvislými rovinami po oboch stranách vedenia vo vodorovnej vzdialenosti meranej kolmo na vedenie od krajného vodiča. Vzdialenosť obidvoch rovín od krajných vodičov je pri napätí od 110 do 220 kV vrátane 20m.

(4) V ochrannom pásme vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia a pod elektrickým vedením je okrem prípadov podľa odseku 14 zakázané

a) zriaďovať stavby, konštrukcie a skládky,
b) vysádzať a pestovať trvalé porasty s výškou presahujúcou 3 m,
d) uskladňovať ľahko horľavé alebo výbušné látky,
e) vykonávať činnosti ohrozujúce bezpečnosť osôb a majetku,
f) vykonávať činnosti ohrozujúce elektrické vedenie a bezpečnosť a spoľahlivosť prevádzky sústavy.

(11) V blízkosti ochranného pásma elektrických zariadení uvedených v odsekoch 2, 4, 7 až 9 je osoba, ktorá zriaďuje stavby alebo vykonáva činnosť, ktorou sa môže priblížiť k elektrickým zariadeniam, povinná vopred oznámiť takúto činnosť prevádzkovateľovi prenosovej sústavy, prevádzkovateľovi distribučnej sústavy a vlastníkovi priameho vedenia a dodržiavať nimi určené podmienky.

(14) Zriaďovať stavby v ochrannom pásme elektroenergetického zariadenia možno iba po predchádzajúcom súhlase prevádzkovateľa sústavy. Súhlas prevádzkovateľa sústavy na zriadenie stavby v ochrannom pásme elektroenergetického zariadenia je dokladom pre územné konanie a stavebné konanie.

(15) Stavby, konštrukcie, skládky, výsadbu trvalých porastov, práce a činnosti vykonané v ochrannom pásme je povinný odstrániť na vlastné náklady ten, kto ich bez súhlasu vykonal alebo dal vykonať.

Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. Bratislava ako prevádzkovateľ vedenia V275 požaduje k vydaniu územného rozhodnutia dodržať nasledovné podmienky:
- výkopovými prácami nesmie byť narušená stabilita podperných bodov vedenia ani porušené uzemnenia podperných bodov
- dokumentáciu pre stavebné povolenie, v ktorej bude zakreslená trasa vedenia V275 vrátane osi vedenia a krajného vodiča, požadujeme zaslať na odsúhlasenie. Po jej obdržaní doplníme podmienky na predmetnú stavbu za účelom vydania stavebného povolenia.

Dovoľujeme si vás upozorniť, že
- v tesnej blízkosti navrhovanej trasy kanalizácie (vetva AD) sa nachádza stožiar č. 131 vedenia V275, ktorého uzemnenie v dĺžke cca 15m je vedené v zemi,
- koridor vedenia V275 je rezervovaný pre výstavbu nového 2x400 kV vedenia ZVN, pričom sa koridor rozšíri zo súčasných 55m na 80m vrátane ochranného pásma.
Požiadavka SEPS je v zmysle schváleného ÚPN VÚC Trenčianskeho kraja a jeho posledných Zmien a doplnkov. Pri dodržaní horeuvedených podmienok, nemáme námietky k vydaniu územného rozhodnutia na stavbu Aglomerácia - Valaská Belá, kanalizácia a ČOV".

g) Správa ciest TSK, Brnianska 3, Trenčín, vyjadrenie zn. č. SC/2016/1847 zo dňa 12. 7. 2016
Správa ciest TSK s vydaním stavebného povolenia s ú h l a s í za splnenia nasledovných podmienok :
- Pred zahájením realizačných prác požadujeme vytýčenie presnej trasy navrhovanej kanalizácie vrátane umiestnenia kanalizačných šácht, hlavne, čo sa týka zásahu do cestného telesa a cestného príslušenstva cestných komunikácií v správe SCTSK, ktorú žiadame prejednať so zástupcom správcu komunikácií.
- SCTSK požaduje, aby bolo kanalizačné potrubie v maximálnej možnej miere umiestnené mimo cestného telesa (napr. v zelených pásoch, predzáhradkách rodinných domov a pod). V prípade, že z dôvodu stiesnených pomerov, existujúcej zástavby, iných inžinierskych sietí nie je možné umiestniť kanalizačné potrubie mimo cestného telesa, môže byť umiestnené v cestnom telese len v nevyhnutnom rozsahu.
- V prípade umiestnenia kanalizácie v cestnom rigole alebo v cestnej priekope uložiť kanalizačné potrubie do hĺbky min. 1,2 m od dna rigola, resp. cestnej priekopy.
- V prípade zásahu do cestnej priekopy a odvodnenia cesty, je potrebné po ukončení stavebných prác uviesť cestnú priekopu a odvodnenie do funkčného stavu. Kanalizačné šachty nesmú byť umiestnené v cestnej priekope a nesmú ani brániť riadnemu fungovaniu odvodnenia cesty.
- Kanalizačné šachty musia byť umiestnené v dostatočnej vzdialenosti od kraja cestnej komunikácie, nesmú tvoriť prekážku v zmysle cestného zákona.
- V prípade, že by sa vyskytla nutnosť z dôvodu stiesnených pomerov zasiahnuť do cestného telesa cesty II. a III. triedy, žiadame náležite zdokladovať, vypracovať prehľadnú situáciu s presným vyznačením miest zásahu a prejednať so správcom cestnej komunikácie,
- V takom prípade sa požaduje spätná úprava asfaltového krytu ciest súvislé v celej šírke jazdného pruhu vozovky, čo požadujeme zaradiť do rozpočtu stavby kanalizácie.
- Pozdĺžne prekopávky pre uloženie potrubia v komunikácii opraviť technológiou rekonštrukcie vozovky s konečnou úpravou obrusného krytu vozovky v rozsahu celého jazdného pruhu profilu cestnej komunikácie vrátane obnovy vodorovného dopravného značenia. Žiadateľ je povinný zrealizovať obnovu povrchu vozovky v dvoch etapách, a to dočasná úprava - zhutnenie a konečná úprava. Žiadame, aby súčasťou projektu bol projekt obnovy povrchu vozovky.
- Taktiež upraviť existujúce uličné vpuste do budúcej nivelety vozovky.
- Križovanie kanalizácie s cestami II. a III. tried vykonávať pretlakom pod cestou a uložením do chráničky v hĺbke min. 1,2 m pod niveletou cesty. Dĺžka chráničky musí byť navrhnutá tak, aby jej konce presahovali minim. 1 m hranicu cestného telesa. Štartovacia a cieľová jama nesmú zasahovať do telesa cesty. Zemné práce pri budovaní kanalizácie a chráničky nesmú ohroziť stabilitu cestnej komunikácie.
- Pred začatím stavebných prác stavebník za účasti zástupcu Správy ciest TSK vykoná obhliadku a kontrolu stavu ciest II. a III. triedy v mieste budúcej kanalizácie. Po ukončení stavebných prác stavebník spoločne so správcom ciest vykoná opätovne obhliadku a kontrolu stavu ciest.
O čom sa písomne vyhotoví protokol.

- V prípade, že sa pri obhliadke zistí, že vplyvom výstavby kanalizácie došlo k poškodeniu ciest, je stavebník povinný takéto poškodenie odstrániť na vlastné náklady.
- Dodržať podmienky TSK určené vo vyjadrení
- V prípade, že budú kanalizačné poklopy umiestnené vo vozovke cesty, budú s možnosťou úpravy výšky, pričom úpravu výšky kanalizačných poklopov pred pokládkou nového asfaltového krytu ciest v budúcnosti, je povinný zabezpečiť vlastník a prevádzkovateľ kanalizácie na vlastné náklady.
- Realizačné práce nesmú byť vykonávané v období zimnej údržby.
- Ďalšie stupne projektovej dokumentácie a prípadné zmeny žiadame dať na schválenie SCTSK.

Požiadavky na kvalitu prác :
- stavebné práce obnovy povrchu vozovky musia byť realizované prostredníctvom odbornej firmy a musia byť dodržané platné STN
- overenie požadovaných vlastností stavebných materiálov, asfaltovej zmesi a protokol zo skúšok hutnenia (podľa platných STN. STN EN)
- Trasy potrubí je potrebné realizovať v osi jedného jazdného pruhu a následne je žiadateľ povinný upraviť vozovku cesty v celej šírke jazdného pruhu.
- Križovanie kanalizácie s cestami II. a III. tried vykonávať pretlakom pod cestou a uložením do chráničky v hĺbke min. 1.2 m pod niveletou cesty. Dĺžka chráničky musí byť navrhnutá tak, aby jej konce presahovali minimálne 1 m hranicu cestného telesa. Štartovacia a cieľová jama nesmú zasahovať do telesa cesty. min. I m za vonkajšiu hranicu cestnej priekopy. Zemné práce pri budovaní kanalizácie a chráničky nesmú ohroziť stabilitu cestnej komunikácie.

Všeobecné požiadavky:

1. Počas prác musí zostať prejazdný aspoň jeden jazdný pruh o minimálnej šírke 2,75 m pre obidva smery jazdy.
2. Z dôvodu zabezpečenia bezpečnosti cestnej premávky je potrebné pred začatím prác osadiť dopravné značenie schválené príslušným ORPZ SR. OD1 a určené Obvodným úradom pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie v Prievidzi. Dočasné dopravné značenie zabezpečí žiadateľ na vlastné náklady.
3. Pred zahájením stavebných prác je potrebné požiadať cestný správny orgán. t. j. Okresný úrad pre CD a PK v Prievidzi o povolenie na zvláštne užívanie predmetnej cesty, ako aj o povolenie výnimky zo zákazu činnosti v cestnom ochrannom pásme.
4. Vykopaná zemina nesmie byť ukladaná na pozemnej komunikácii (vozovka, svahy, odvodňovacie zariadenia, a. i.) a použitá na spätný zásyp.
5. V prípade znečistenia komunikácie žiadateľ bez prieťahov vykoná očistenie pozemnej komunikácie na vlastné náklad}.
6. Počas prác nesmie byť uložený žiadny materiál v korune cesty a nesmie byť vplyvom výkonu prác hatená cestná premávka alebo obmedzená nad rámec prenosného dopravného značenia
7. Výkopová ryha v cestnom telese bude do doby definitívnej spätnej úpravy cestného pozemku neustále v správe a údržbe žiadateľa.

Toto vyjadrenie nenahrádza vyjadrenie vlastníka horeuvedenej cesty. Vlastníkom horeuvedenej cesty je podľa § 3d, ods.2 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov Trenčiansky samosprávny kraj.
Toto vyjadrenie nenahrádza stanoviská a rozhodnutia iných dotknutých orgánov a organizácii v zmysle zákona. Zároveň upozorňujeme, že pre realizáciu stavby je potrebné dodržať ustanovenia zákona č. 50/1976 o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v platnom znení, zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v platnom znení a STN.

h) Okresný úrad Prievidza, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Prievidza, záv. stanovisko č. OU-PD-OCDPK-2014/13518-002 zo dňa 5. 9. 2014
- križovanie kanalizačnej siete s cestami 11/574 a III/574007 realizovať pretláčaním,
- stavebník požiada včas pred zahájením realizačných prác o povolenie na zvláštne užívanie ciest II/574 a III/574007 a určenie použitia prenosných dopravných značiek a zariadení na týchto komunikáciách.
Toto vyjadrenie slúži len na účely vydania stavebného povolenia a nenahrádza ostatné povolenia potrebné v zmysle zákona 135/1961 Z.z. alebo stavebného zákona.

ch) Slovak Telekom, a. s. Bratislava č. 6611527853 zo dňa 21. 12. 2015

Na základe Vašej žiadosti o vyjadrenie Vám Slovak Telekom, a.s. dáva nasledovné stanovisko pre vyznačené záujmové územie.

Dôjde do styku so sieťami elektronických komunikácii (ďalej len SEK) spoločnosti Slovak Telekom, a.s. Slovak Telekom a.s. požaduje zahrnúť do podmienok určených stavebným úradom pre vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby alebo stavebného povolenia Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tohto stanoviska. Zároveň je stavebník povinný rešpektovať nasledovné:

1. Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§68 zákona č. 351/2011 Z. z.) a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie §65 zákona č. 351/2011 Z. z. o ochrane proti rušeniu.
2. Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení, v prípade zmeny vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak uvedené parcelné číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo ak si stavebník nesplní povinnosť podľa bodu 3.
3. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre ktorý podal uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovak Telekom,a.s. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sieti (najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovak Telekom, a.s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sieti:

Peter Blaho, peter.blaho@telekom.sk, +421 46 5432144

4. V zmysle § 66 ods. 7 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách sa do projektu stavby musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti zodpovedá projektant.
5. Zároveň upozorňujeme stavebníka, že v zmysle §66 ods. 10 zákona č. 351/2011 Z.z. je potrebné uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s vlastníkom dotknutých SEK.. Bez uzavretia dohody nie je možné preložiť zrealizovať prekládku SEK.
6. Upozorňujeme žiadateľa, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať podmienka ST o zákaze zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných telekomunikačných vedení a zaradení.
7. V prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a.s., je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.
8. **Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinnosti podľa § 68 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.**
9. **V prípade, že žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek dôvodov pokračovať po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný zastaviť zemné práce a požiadať o nové vyjadrenie.** Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie TKZ. Vzhľadom k tomu, že na Vašom záujmovom území sa môžu nachádzať zariadenia iných prevádzkovateľov, ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne káblové rozvody, Slovak Telekom, a.s. týmto upozorňuje žiadateľa na povinnosť vyžiadať si obdobné vyjadrenie od prevádzkovateľov týchto zariadení.
10. **Vytýčenie polohy telekomunikačných zariadení vykoná Slovak Telekom a.s. na základe samostatnej objednávky do troch týždňov od jej doručenia na adresu spoločnosti alebo ju odovzdáte technikovi:**

Peter Blaho, peter.blaho@telekom.sk, +421 46 5432144, 0903590377

V objednávke v dvoch vyhotoveniach uveďte číslo tohto vyjadrenia a dátum jeho vydania.

11. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohľadu vyššie uvedených bodov dodržať pri svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK spoločnosti Slovak Telekom, a.s.
12. Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Žiadateľ nie je oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo využívať bez súhlasu spoločnosti Slovak Telekom, a.s.
13. Žiadateľa zároveň upozorňujeme, že v prípade ak plánuje napojiť nehnuteľnosť na telekomunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu pre územné rozhodnutie doplniť aj telekomunikačnú prípojku.
14. Poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát, Poskytnutie dát v elektronickej forme nezbavuje žiadateľa povinnosti požiadať o vytýčenie.
15. Prílohy k vyjadreniu:

- Všeobecné podmienky ochrany SEK
- Situačný výkres obsahujúci záujmové územie žiadateľa.

Všeobecné podmienky ochrany SEK

1. V prípade, že zámer stavebníka, pre ktorý podal uvedenú žiadosť, je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a. s. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí, je stavebník po konzultácii so zamestnancom Slovak Telekom, a. s. povinný zabezpečiť:

• Ochranu alebo preloženie sietí v zmysle konkrétnych podmienok určených zamestnancom Slovak Telekom,a.s.
• Vypracovanie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia
• Odsúhlasenie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia

V lokalite predmetu Vašej žiadosti je oprávnený vykonávať práce súvisiace s preložením sietí (alebo vybudovaním telekomunikačnej prípojky) iba zmluvný partner: Ladislav Zlievsky, zlievsky@zyry.sk, 0907 877907

UPOZORNENIE: V káblovej ryhe sa môže nachádzať viac zariadení (káble, potrubia) s rôznou funkčnosťou.

2. Pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené zariadenia, je žiadateľ povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia tým, že zabezpečí:

• Pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy zariadení priamo na povrchu terénu,
• Preukázateľné oboznámenie zamestnancov, ktorí budú vykonávať zemné práce, s vytýčenou a vyznačenou polohou tohto zariadenia a tiež s podmienkami, ktoré boli na jeho ochranu stanovené
• Upozornenie zamestnancov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku ± 30 cm skutočného uloženia zariadenia od vyznačenej polohy na povrchu terénu
• Upozornenie zamestnancov, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie (napr. hĺbiace stroje)
• Aby boli odkryté zariadenia riadne zabezpečené proti akémukoľvek ohrozeniu, krádeži a poškodeniu vo vzdialenosti 1,5 m na každú stranu od vyznačenej polohy zariadenia
• Zhutnenie zeminy pod káblami pred jeho zakrytím (zasypaním)
• Bezodkladné oznámenie každého poškodenia zariadenia na telefónne číslol2129
• Overenie výškového uloženia zariadenia ručnými sondami (z dôvodu, že ST nezodpovedá za zmeny priestorového uloženia zariadenia vykonané bez vedomia ST)

UPOZORNENIE: V prípade, že počas výstavby je potrebné zvýšiť, alebo znížiť krytie tel. káblov je toto možné vykonať len so súhlasom povereného zamestnanca ST.

3. V prípade požiadavky napojenia lokality, resp. objektu, na VSST (verejná sieť ST) je potrebné si podať žiadosť o určenie bodu napojenia, (www.telekom.sk).

4. Žiadame dodržať platné predpisy podľa STN 73 6005 pre priestorovú úpravu vedení v plnom rozsahu.

i) v stanovisku Okresného úradu Prievidza, pozemkový a lesný odbor, č. OU-PD-PLO-2015/27019-71838 zo dňa 18. 12. 2015

Tunajší úrad ako orgán ochrany poľnohospodárskej pôdy z hľadiska zákona č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej „zákon") nemá námietky k navrhovanému zámeru za predpokladu, že :

- budú dodržané zásady ochrany poľnohospodárskej pôdy uvedené v § 12 cit. zákona
- navrhovaný zámer je v súlade s územnoplánovacou dokumentáciou obce Valaská Belá.

Pred začatím vykonávania nepoľnohospodárskej činnosti na poľnohospodárskej pôde bude potrebné požiadať tunajší úrad o vydanie stanoviska k použitiu poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodársky zámer na čas kratší ako jeden rok vrátane uvedenia poľnohospodárskej pôdy do pôvodného stavu podľa § 18 zákona a s priložením dokladov citovaných v príslušnom paragrafe zákona.

j) v záväznom stanovisku Okresného úradu Prievidza, pozemkový a lesný odbor, č. OU-PD-PLO-2016/014508-002 zo dňa 2. 6. 2016 k umiestneniu stavby

- súhlasíme

s umiestnením stavby " **Aglomerácia - Valaská Belá, kanalizácia a ČOV** " na pozemkoch, ktoré tvoria v zmysle § 10 ods.l zákona o lesoch ochranné pásmo lesa, pri dodržaní týchto podmienok:

1. realizáciou a užívaním stavby nesmie dôjsť k obmedzeniu využívania funkcií lesov na lesných pozemkoch a obmedzeniu vlastníka susedného lesného pozemku pri jeho obhospodarovaní do takej miery, že nebude možné les obhospodarovať v súlade s platným programom starostlivosti o lesy a nebude možné plniť povinnosti podľa príslušných právnych predpisov na úseku lesného hospodárstva.

2. **nezvyšovať riziko vzniku požiarov** v okolitých lesných porastoch.
3. na priľahlých lesných pozemkoch sa **nesmú vykonávať zakázané činnosti v zmysle § 31 ods. 1 zákona o lesoch** bez písomného súhlasu vlastníka dotknutých lesných pozemkov a povolenia výnimky v zmysle § 31 ods. 6 zákona o lesoch, **priľahlé lesné pozemky sa nesmú využívať na iný účel ako na plnenie funkcií lesov** bez rozhodnutia príslušného orgánu štátnej správy lesného hospodárstva v zmysle § 5 ods. 1 zákona o lesoch,
4. vlastník nehnuteľnosti alebo investor stavby je povinný **vykonať opatrenia na zaistenie bezpečnosti osôb a majetku** v zmysle § 33 ods. 1 zákona o lesoch (opatrenia, ktorými zabezpečí stavbu pred škodami, ktoré by mohlo spôsobiť najmä zosúvanie pôdy, padanie kameňov a stromov z lesného pozemku). Rozsah a spôsob týchto zabezpečovacích opatrení určí podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov príslušný orgán štátnej správy po dohode s orgánom štátnej správy lesného hospodárstva.
5. **stavba nesmie obmedzovať využívanie lesných ciest.** V zmysle § 25 ods. 1 a ods. 3 zákona o lesoch lesné cesty sa môžu nachádzať aj na iných ako lesných pozemkoch, lesné cesty je oprávnený používať každý po dohode s ich vlastníkom, správcom alebo združením podľa § 51 ods. 2 zákona o lesoch o čase a spôsobe využívania lesných ciest a o výške a spôsobe úhrady za ich využívanie.

k) Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. Žilina, vyjadrenie zn. 4600009189 zo dňa 2. 9. 2014 k bodu a podmienkam pripojenia :
Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. (ďalej len SSE-D) k horeuvedenej žiadosti dáva nasledujúce stanovisko :
1. V záujmovej oblasti stavby sa energetické zariadenia v majetku SSE-D: nachádzajú, žiadame rešpektovať.
2. Pripojenie na el. energiu žiadame riešiť z jestvujúcej distribučnej sústavy v danej lokalite:
- **ČS1 vetva AE** - NN-poistk. skriňa v majetku SSE-D, a.s. na podpernom bode NN vedenia. V blízkosti pripojovacieho podp.bodu bude umiestnený rozvádzač merania RE (hl.istič neudaný).
- **ČS1 vetva AG** - NN-poistk. skriňa v majetku SSE-D, a.s. na podpernom bode NN vedenia. V blízkosti pripojovacieho podp.bodu bude umiestnený rozvádzač merania RE (hl.istič neudaný).
- **ČS1 vetva AL** - NN-poistk. skriňa v majetku SSE-D, a.s. na podpernom bode NN vedenia. V blízkosti pripojovacieho podp.bodu bude umiestnený rozvádzač merania RE (hl.istič neudaný).
- **ČS1 vetva AI-5-2-1** - NN-poistk. skriňa v majetku SSE-D, a.s. na podpernom bode NN vedenia. V blízkosti pripojovacieho podp.bodu bude umiestnený rozvádzač merania RE (hl.istič neudaný).
- **ČS1 vetva A** - NN-poistk. skriňa v majetku SSE-D, a.s. na podpernom bode NN vedenia. V blízkosti pripojovacieho podp.bodu bude umiestnený rozvádzač merania RE (hl.istič neudaný).
- **ČS2 vetva A** - Nesúhlasíme s navrhovaným bodom pripojenia, nakoľko sa jedná o prípojkový podp.bod a nie sieťový podp.bod. V prílohe Vám prikladáme situáciu s možným bodom pripojenia. V blízkosti pripojovacieho podp.bodu bude umiestnený rozvádzač merania RE (hl.istič neudaný)
- **ČS3** vetva **A** - NN-poistk. skriňa v majetku SSE-D, a.s. na podpernom bode NN vedenia. V blízkosti pripojovacieho podp.bodu bude umiestnený rozvádzač merania RE (hl.istič neudaný)
- **ČS4 vetva A** - NN-poistk. skriňa v majetku SSE-D, a.s. na podpernom bode NN vedenia. V blízkosti pripojovacieho podp.bodu bude umiestnený rozvádzač merania RE (hl.istič neudaný)
- **ČS2 vetva B** - NN-poistk. skriňa v majetku SSE-D, a.s. na podpernom bode NN vedenia. V blízkosti pripojovacieho podp.bodu bude umiestnený rozvádzač merania RE (hl.istič neudaný)
- **ČS1 vetva BB-1** - NN-poistk. skriňa v majetku SSE-D, a.s. na podpernom bode NN vedenia. V blízkosti pripojovacieho podp.bodu bude umiestnený rozvádzač merania RE (hl.istič neudaný)
- **ČS1** vetva **B** - NN-poistk. skriňa v majetku SSE-D, a.s. na podpernom bode NN vedenia. V blízkosti pripojovacieho podp.bodu bude umiestnený rozvádzač merania RE (hl.istič neudaný)
3. Pripojenie do Distribučnej sústavy SSE-D bude realizované v zmysle platných STN a zákona 251/2012 Z.z..
Montáž elektrickej prípojky - zvod po stĺpe káblom AYKY 4x16 mm2 a istiacu skriňu SPP2 /40 A umiestnenú na stĺpe, Vám zabezpečí výlučne SSE-D, po uzatvorení Zmluvy o pripojení a uhradení pripojovacieho poplatku.
Pre pokračovanie procesu pripojenia je bezpodmienečne potrebné uzatvoriť pripojovaciu zmluvu s prevádzkovateľom distribučnej sústavy, na základe vypísanej žiadosti na každé odberné miesto samostatne s špecifikovaním napäťových pomerov - t.j. presná špecifikácia hl. plombovateľného ističa pre každé odberné miesto.
Po vybudovaní energetického zariadenia je potrebné uzatvoriť zmluvu o dodávke a distribúcii. Bez uzatvorenia tejto Zmluvy nie je možné zahájiť dodávku el. energie.
Pri ďalších žiadostiach k predmetnej veci Vás prosíme o uvádzanie našej značky, resp. priloženie fotokópie tohto vyjadrenia.

l) Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. Žilina, vyjadrenie zn. 4600020877 zo dňa 5. 1. 2016 k existencii EZ - pre ÚR a SP - „Aglomerácia - Valaská Belá"

K Vašej požiadavke zo dňa 09.12.2015 si Vám dovoľujeme predložiť nasledovné stanovisko:

1. V predmetnej lokalite katastra Valaská Belá, v zmysle predloženej **PD,** sa **nachádzajú** nadzemné vzdušné VN vedenia a podperné body, nadzemné NN vzdušné vedenia a podperné body, podzemné VN vedenia, podzemné NN vedenia a skrine. Zakreslenú orientačnú trasu našich vedení sme priložili k predchádzajúcemu stanovisku.

2. Od uvedených energetických zariadení žiadame dodržať ochranné pásmo v zmysle zákona 251/2012 Z.z., a bezpečné vzdialenosti podľa príslušných noriem STN. **(VN** vzdušné vedenie 22kV od krajného vodiča na každú stranu **10.metrov, NN** vzdušné vedenie od krajného vodiča na každú stranu **1.meter, VN a NN** zemné káblové vedenie na každú stranu 1.meter) Pri realizácii výkopových prác žiadame neporušiť celistvosť uzemňovacej sústavy.

3. Toto vyjadrenie má len informatívny charakter V zmysle stavebného zákona je pre určenie presnej trasy podzemných vedení potrebné fyzicky ju vytýčiť.

4. Presnú trasu podzemných káblových vedení v majetku SSE-D, a.s. Vám na základe objednávky vytýči určený pracovník SSE-D, a.s. z príslušného pracoviska **Technická PaR prác VN a NN Martin,** tel. 041/5193848, 041/5193849.

5. Pri manipulácii mechanizmami v blízkosti elektro energetických zariadení, ako aj pri prácach v ochrannom pásme v ich bezprostrednej blízkosti, je potrebné bezpodmienečne predjednať postup prác na príslušnom pracovisku Technická PaR prác VN a NN.

6. Pred zahrnutím dotknutých energetických zariadení v majetku SSE-D, a.s. musí realizátor prizvať zástupcu SSE, a.s. z príslušného pracoviska Technická PaR prác VN a NN na kontrolu zariadenia, čo potvrdia zápisom do stavebného denníka, prípadne na kópiu tohto vyjadrenia.

7. V súbehu a križovaní zemných káblových vedení žiadame dodržať manipulačný priestor min. **1 meter** na každú stranu. V opačnom prípade pri opravách a rekonštrukciách našich zariadení nezodpovedáme za poškodenie Vášho zariadenia.

8.Zároveň si Vás dovoľujeme upozorniť, že v danej lokalite sa môžu nachádzať aj podzemné vedenia tretích osôb.

9. Platnosť tohto vyjadrenia je 12 kalendárnych mesiacov od jeho vystavenia.

„Všeobecné podmienky k vyhotoveniu stavby", ktoré sú zverejnené na stránkach www.sse-d.sk. link: http://www.ssed. sk/portal/paqe/portal/SSE Distribucia/Spravy/dokumenty na stiahnutie/Vseobecne podmienky SSE D k vyhotoveniu stavby.pdf

Pri ďalších žiadostiach k predmetnej veci Vás prosíme o uvádzanie našej značky, resp. priloženie fotokópie tohto vyjadrenia.

m) Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. Žilina, vyjadrenie zn. 4600009189 zo dňa 5. 1. 2016 k žiadosti - " Aglomerácia Valaská Belá – Kanalizácia "

K Vašej požiadavke zo dňa 08.08.2014 si Vám dovoľujeme predložiť nasledovné stanovisko:

1. V predmetnej lokalite katastra Valaská Belá, v zmysle predloženej **PD** sa **nachádzajú** nadzemné vzdušné VN vedenia a podperné body, nadzemné NN vzdušné vedenia a podperné body, podzemné VN vedenia, podzemné NN vedenia a skrine. Zakreslenú orientačnú trasu našich vedení sme priložili k predchádzajúcemu vyjadreniu.

2. Od uvedených energetických zariadení žiadame dodržať ochranné pásmo v zmysle zákona 251/2012 Z.z., a bezpečné vzdialenosti podľa príslušných noriem STN. **(VN** vzdušné vedenie 22kV od krajného vodiča na každú stranu **10.metrov, NN** vzdušné vedenie od krajného vodiča na každú stranu **1.meter, VN a NN** zemné káblové vedenie na každú stranu 1.meter) Pri realizácii výkopových prác, žiadame neporušiť celistvosť uzemňovacej sústavy.

3. Toto vyjadrenie má len informatívny charakter. V zmysle stavebného zákona je pre určenie presnej trasy podzemných vedení potrebné fyzicky ju vytýčiť.

4. Presnú trasu podzemných káblových vedení v majetku SSE-D, a.s. Vám na základe objednávky vytýči určený pracovník SSE-D, a.s. z príslušného pracoviska **Technická PaR prác VN a NN Martin,** tel. 041/5193848, 041/5193849.

5. Pri manipulácii mechanizmami v blízkosti elektro energetických zariadení, ako aj pri prácach v ochrannom pásme v ich bezprostrednej blízkosti, je potrebné bezpodmienečne predjednať postup prác na príslušnom pracovisku Technická PaR prác VN a NN.

6. Pred zahrnutím dotknutých energetických zariadení v majetku SSE-D, a.s. musí realizátor prizvať zástupcu SSE, a.s. z príslušného pracoviska Technická PaR prác VN a NN na kontrolu zariadenia, čo potvrdia zápisom do stavebného denníka, prípadne na kópiu tohto vyjadrenia.

7. V súbehu a križovaní zemných káblových vedení žiadame dodržať manipulačný priestor min. **1 meter** na každú stranu. V opačnom prípade pri opravách a rekonštrukciách našich zariadení nezodpovedáme za poškodenie Vášho zariadenia.
8. Zároveň si Vás dovoľujeme upozorniť, že v danej lokalite sa môžu nachádzať aj podzemné vedenia tretích osôb.
9. Platnosť tohto vyjadrenia je 12 kalendárnych mesiacov od jeho vystavenia.
„Všeobecné podmienky k vyhotoveniu stavby", ktoré sú zverejnené na stránkach
www.sse-d.sk. link: http://www.ssed.
sk/portal/paqe/portal/SSE Distribucia/Spravv/dokumentv na stiahnutie/Vseobecne podmienky SS
E D k vyhotoveniu stavbv.pdf
Pri ďalších žiadostiach k predmetnej veci Vás prosíme o uvádzanie našej značky, resp. priloženie fotokópie tohto vyjadrenia.

n) vyjadrenie Stredoslovenskej vodárenskej prevádzkovej spoločnosti, a. s. Banská Bystrica, č. 10160-08/2014 zo dňa 5. 9. 2014 k projektovej dokumentácii
K predloženej projektovej dokumentácii pre stavebné povolenie „Aglomerácia Valaská Belá - kanalizácia a ČOV" Vám dávame nasledovné vyjadrenie :

Časť kanalizácia.

1. Požadujeme doplniť pred každou ČS na prítokových potrubiach uzávery pre potreby údržby ČS.
2. Požadujeme uviesť v PD počet mobilných náhradných zdrojov - dieselagregátov umiestnených na ČOV, ako sa uvádza v „Súhrnnej technickej správe" a doplniť minimálne dve pre ČS s mokrou jímkou.
3. Požadujeme doplniť do PD :
Pri montáži potrubia, šachiet, odbočiek je prísne zakázané používanie polyuretánovej peny v akejkoľvek podobe. Rovnako je zakázané používanie napěněných materiálov, alebo materiálov kde výsledný produkt je pena, resp. materiál s veľkým množstvom vzduchových medzier. Netýka sa tepelnej izolácie.
4. Vo výkresovej časti je uvedený iný materiál potrubia ako v textovej časti. Materiál potrubia je uvedený nejednoznačne a neúplne. V textovej časti je uvedený materiál PVC SN12. Vo výkresovej časti je uvedený materiál SN 10 PVC. Pre PVC sa nevyrába potrubie SN 10. Požadujeme doplniť do PD vo výkresovej časti materiál potrubia o upresňujúce údaje, a to potrubie plnostenné, PVC, SN 12, SDR = max 34, vyrobené podľa STN EN 1401.
5. Požadujeme do údajov o materiáli potrubia doplniť pre tlakové potrubie SDR = max. 17 a zároveň pre tlakové potrubie doplniť podmienku pre parameter MRS = 100.
6. Požadujeme osadiť na kanalizačné šachty splaškovej kanalizácie vodotěsné kanalizačné poklopy.
7. Odvetranie kanalizácie a ČS bude realizované tak, aby v žiadnom prípade nedošlo k vtekaniu zrážkových vôd, ani vôd z povrchového odtoku, do kanalizačných šácht.
8. Redukcia DN kanalizačného potrubia z DN300 na DN200 na vstupe do ČS so separáciou musí byť vykonaná v revíznej šachte DN1000 s uzáverom.
9. Požadujeme doplniť do PD do výkresovej časti aj do technickej správy spôsob a detail napojenia tlakového potrubia do gravitačnej kanalizácie.
10. V technickej správe súhrnného riešenia stavby je v časti hydrotechnické výpočty uvedená neplatná legislatívna úprava pre výpočet potreby vody. Pre výpočet potreby vody platí vyhláška MŽP SR č. 684/2006 Z. z.
11. Požadujeme doplniť do PD.
Uloženie potrubia - musí byť vykonané tak, aby:
(a) krátkodobá kruhová deformácia potrubia (maximálne do troch mesiacov po zasypaní potrubia, musí byť zameraná po ukončení zhutňovacích prác pred začiatkom prác na kryte vozovky) musí byť maximálne do 3,0 %.
(b) dlhodobá kruhová deformácia meraná pred uplynutím záručnej doby (max. 5 rokov) musí byť do 6,0%.
Pred preberacím konaním: Zhotovitel' vykoná na svoje náklady prieskum kanalizácie TV kamerou so zameraním sklonu potrubia a kruhovej deformácie a zdokumentovaním kvality vykonaných prác - prípojky, spoje.
V PD sú na základe terénnych možností navrhnuté aj minimálne sklony potrubia, ktoré zhotovitel' musí dodržať, nikde nesmie byť hodnota sklonu menšia ako 5,0 %o.
Prípojky je potrebné zrealizovať podľa PD.

Čerpacie stanice na sieti.

1. V zmysle zápisu z výrobného výboru konaného dňa 3. 3. 2014 požadujeme zabezpečiť užitočný akumulačný objem ČS na sieti dimenzovaný na 4 hod pri prietoku zodpovedajúcom Q24. Akumulačný objem bude riešený akumuláciou v kanalizačnom privádzači + užitočným objemom zbernej komory v ČS. Zároveň požadujeme doplniť do projektovej dokumentácie výpočet potrebného akumulačného objemu pre každú ČS na sieti.
2. ČS na stokovej sieti musia byť prístupné ťažkou technikou.
3. Požadujeme doplniť do projektovej dokumentácie jednu trojnožku s príslušenstvom pre manipuláciu s čerpadlami inštalovanými v ČS na sieti pri údržbe a opravách.
4. Požadujeme doplniť nad vstupnými otvormi do jednotlivých ČS situovaných mimo komunikácií výstupné madlá pre zvýšenie bezpečnosti pri vstupe a výstupe z komory ČS.
5. Na základe prevádzkových skúseností požadujeme prehĺbiť dno poslednej šachty na prítokovom potrubí pred každou ČS so systémom separácie pevných látok z dôvodu zachytenia ťažkých frakcií v odpadovej vode (napr. štrk), ktoré by mohli ohroziť funkčnosť ČS.

ČOV

Požiadavky našej spoločnosti na objektovú a technologickú skladbu ČOV boli odovzdané projektantovi v písomnej forme ako príloha k zápisu z výrobného výboru konaného dňa 3. 3. 2014. Predložený projekt akceptuje väčšinu našich požiadaviek a preto k navrhovanému technickému riešeniu ČOV nemáme žiadne zásadné pripomienky. V ďalšom stupni projektovej dokumentácie však požadujeme zohľadniť nasledovné požiadavky:
- V projektovej dokumentácii chýba posúdenie vplyvu vypúšťaných odpadových vôd na recipient v zmysle Nariadenia vlády č. 269/2010 Z.z. Požadujeme doplniť.
- V PD chýba vypínacia šachta na prítoku do ČOV, ktorá umožní v prípade výpadku vstupnej ČS obtokovanie celej technologickej linky ČOV až pred merný objekt na výusti. Požadujeme doplniť.
- Vzhľadom na stavebné riešenie kalojemu (nadzemná kruhová nádrž) požadujeme navrhovaný mobilný odber kalovej vody z kalojemu nahradiť pevnými etážovými potrubnými odbermi zaústenými do spoločnej šachty s možnosťou vizuálnej k ontroly kvality vypúšťanej kalovej vody.
- V predloženej dokumentácii nie je riešené umiestnenie stacionárnych odberákov vzoriek na prítoku a na odtoku z ČOV, t.j. chýba zakreslenie miesta ich osadenia, spevnená plocha pod odberák, prístrešok, napájanie el. energiou a pod. Požadujeme uvedené doplniť v ďalšom stupni PD.
- Vzhľadom na veľkostnú kategóriu ČOV navrhujeme znížiť navrhovaný počet on-line meraní ukazovateľa NH4-N v aktivačných nádržiach z 2 ks (QIC 105, QIC 108) na 1 ks stým, že kabeláž prístroja umožní jeho voliteľné umiestnenie dojednej alebo druhej paralelnej linky aktivačnej nádrže.
- Na výtlaku zo vstupnej ČS je meranie prietoku indukčným prietokomerom FIQ203 a následne pred zaústěním toho istého výtlačného potrubia do objektu mechanického predčistenia je ďalšie meranie prietoku indukčným prietokomerom FIQ101. Požadujeme v PD doplniť zdôvodnenie tohto zdvojeného merania, alebo jedno z uvedených meraní zrušiť.

o) SVP, š. p. o. z. Povodie hornej Nitry Piešťany, Nábr. I. Krasku 834/3, 921 80 Piešťany, zn. CZ 24202/23623/230/2015 zo dňa 21. 9. 2015 – návrh podmienok pre vydanie povolenia na vypúšťanie OV z verejnej kanalizácie - stanovisko

K predloženej žiadosti dávame nasledovné stanovisko:
Správca vodného toku súhlasí s predloženým návrhom doplnenia technológie o tretí stupeň dočistenia a k navrhovaným limitným hodnotám na odtoku nemá pripomienky.

p) SVP, š. p. o. z. Povodie hornej Nitry Piešťany, Nábr. I. Krasku 834/3, 921 80 Piešťany, zn. CZ 22407/2014/210 zo dňa 9. 9. 2014 – Aglomerácia Valaská Belá – kanalizácia a ČOV - stanovisko

S vydaním územného rozhodnutia súhlasíme. Projekt pre stavebné povolenie požadujeme doplniť tak, aby boli dodržané nasledovné podmienky:

Z hľadiska ochrany kvality vody:
K navrhovanému spôsobu čistenia splaškových odpadových vôd z obce na mechanickobiologickej ČOV s biologickým odstraňovaním uhlíkatého a dusíkatého znečistenia s úplnou stabilizáciou kalu nemáme zásadné pripomienky.

Navrhovaný obtok ČOV bude po mechanickom stupni. Za mechanický stupeň sa pritom považuje minimálne sústava pozostávajúca z lapača piesku a jemných hrablíc s otvormi medzi hrablicami do 6 mm vrátane, nie ako uvádza PD.

K navrhovanému riešeniu ČS uvádzame nasledovné: na riešenie porúch čerpacích staníc sa projektujú opatrenia pre prípad vzniku havarijných stavov, napr. retenčně objekty. Navrhované ČS so separáciou nemajú navrhnuté riešenia v prípade výpadku el. energie, resp. poruchy čerpadiel a z výkresovej časti je zrejmé obtokovanie ČS. S predloženým riešením nesúhlasíme a žiadame navrhnúť náhradné odvádzanie odpadových vôd.
V predloženej PD chýba aj posúdenie vplyvu na tok, keďže vodný tok Nitrica je zaradený medzi vodohospodársky významné vodné toky.
Po prepracovaní a doplnení žiadame predložiť PD na vyjadrenie.

Z hľadiska technicko- prevádzkového:

• Pri súbehu kanalizačných potrubí a umiestňovaní jednotlivých objektov kanalizácie a štartovacích jám pri pretláčaní dodržať ochranné pásma vodných tokov. Ochranné pásmo vodohospodársky významného toku Nitrica činí min. 6m od brehovej čiary, OP drobných vodných tokov min. 4m od brehových čiar. **V prípade nutnosti zníženia šírky ochranných pásiem z dôvodu stiesnených pomerov v zastavanom území je nutné uloženie potrubia v OP osobitne odsúhlasiť.**
• Križovanie tokov je navrhované překopáním koryta s min. hĺbkou krytia chráničky 0,5 m.
S navrhovanou hĺbkou krytia chráničky nesúhlasíme. Pri križovaní tokov uprednostniť bezvýkopové technológie s min. hĺbkou uloženia potrubia pod dnom toku 1,2m, potrubie je nutné uložiť do chráničky po celej dĺžke križovania aj v jeho ochrannom pásme.
• Pri križovaní neupravených tokov prekopaním koryta dodržať hĺbku min. 1,2m, pri tokoch s opevneným dnom min. 0,8m. Potrubie zabezpečiť záhozom z lomového kameňa na dĺžke min. 1m obojstranne. **V prípade nutnosti zníženia hĺbky krytia križovanie osobitne predložiť na odsúhlasenie. Šachty pri križovaní tokov umiestniť mimo ochranného pásma tokov.**
• Na realizáciu prác v koryte toku pri rozkopaní koryta vypracovať povodňový plán zabezpečovacích prác a predložiť ho na schválenie
• Začiatok prác v korytách vodných tokov oznámiť na Správu povodia hornej Nitry
Topoľčany, úseková kancelária Nováky, tel. 046/5461209, počas prác sa riadiť pokynmi úsekového technika. K realizácii križovaní spísať záznam o priebehu prác v stavebnom denníku. Narušený terén na pobreží vodných tokov zarovnať, zhutniť a dopestovať trávny kryt. Miesta križovania tokov označiť značením podľa pokynov úsekového technika.
• Výustné objekty založiť na dnovú pätku, svahy stabilizovať opevnením. VO nesmie zasahovať do prietočného profilu. Spravovanie výustného objektu bude prevádzkovateľ realizovať v zmysle ustanovení § 47 odst. 3 a § 53 vodného zákona č. 364/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov. Správca toku nezodpovedá za škody spôsobené účinkami vôd, splavením a ľadu ako i vzniknuté pri mimoriadnych udalostiach podľa § 49 odst. 5 uvedeného zákona.
• Ku kolaudácii prizvať zástupcu našej organizácie, odovzdať projekt skutočného vyhotovenia aj v digitálnej forme
• Prepracovaný projekt s detailami križovania tokov v našej správe požadujeme predložiť na vyjadrenie
Upozorňujeme, že v prípade využitia pozemkov zapísaných na LV vo vlastníctve SR- SVP, š.p. bude nutné uzatvoriť zmluvu o zriadení vecného bremena najneskôr do kolaudačného konania.

r) SVP, š. p. o. z. Povodie hornej Nitry Piešťany, Nábr. I. Krasku 834/3, 921 80 Piešťany, stanovisko zn. CZ 11734/2016 zo dňa 22. 4. 2016 – Aglomerácia Valaská Belá – kanalizácia a ČOV, SO.01 Kanalizácia „A" Valaská Belá číslo prílohy D1
SVP, š.p. OZ Piešťany, Správa povodia hornej Nitry Topoľčany Vám dáva nasledovné vyjadrenie:

Ku križovaniu a k súbehu dochádza s vodohospodársky významným vodným tokom Nltrica (VH identifikátor - 1330) a drobnými vodnými tokmi BP Nitrice (VH Identifikátor -1591), Podpoliansky potok (VH identifikátor - 1597), Skripovka (VH identifikátor - 1607), BP Škrfpovky (VH identifikátor - 1611), BP Nitrice (VH identifikátor - 1635), bezmenný (VH identifikátor - 1634), BP Nitrice (VH identifikátor - 1633), BP Nitrice (VH identifikátor - 1632), BP Nitrice (VH identifikátor - 1637) v k.ú. Valaská Belá.

Pri vodohospodársky významných tokoch je ochranné pásmo 6 m od brehovej čiary a pri drobných vodných tokoch 4 m od brehovej čiary. V ochrannom pásme nie je prípustné stavanie objektov, zmena reliéfu ťažbou, navážkami, manipulácia s látkami škodiacimi vodám, výstavba súbežných inžinierskych sietí.
Brehovou čiarou sa rozumie prlesečnica vodnej hladiny s priľahlými pozemkami, po ktorú voda stačí pretekať medzi brehmi bez toho, aby sa vylievala do priľahlého územia.

K predloženej PD máme nasledovné pripomienky:
- Nakoľko v niektorých úsekoch vodných tokov je vedená kanalizácia v ochranných pásmach, požadujeme vykonať zmeny na nižšie uvedených úsekoch a objektoch stavby tak, aby bolo rešpektované uvedené ochranné pásmo vodného toku. Podľa predloženej PD sme identifikovali tieto úseky a objekty stavby, ktoré zasahujú do ochranného pásma vodného toku:
- Vetva ‚A" v úseku • cca km 0,530 - 0,562; 1,928 - 2.076; 2,554 - 2,695 - vodný tok Nitrica (VH identifikátor - 1330 v rkm 42,420 - 42,450; 44,200 - 44,350; 44,650 - 44,800)
- Vetva „AC" v úseku - cca v km 0,038 - 0,300 - vodný tok BP Nitrice (Okrúhly -VH identifikátor - 1591 v rkm 0,300 - 0,560)
- Vetva „AE" v úseku - cca km 0,040 - 0,080 vodný tok Nitrica (VH identifikátor - 1330 v rkm 43,200 - 43,250)
- Vetva „AG" v úseku - cca km 0,119 - 0,145 - vodný tok Podpoliansky potok (VH identifikátor - 1597 v rkm 0,015-0,040)
Vetva „AI" v úseku - cca km 0,000 - 0,354 ; 0,413 - 0,457; 0,500 - 0,665 ; 0,715 - 0,785 ; 0,844 -1,073; 1,183 - 1,300 - vodný tok Nitrica (VH identifikátor - 1330 v rkm 43,980 - 44,340; 44,400 - 44,450; 44,500 - 44,670; 44,720 - 44,790; 44,850 - 45,070; 45,180 - 45,300)
• Vetva „AI-2" v úseku - cca km 0,01 - 0,444; 0,511- 0,600 - vodný tok Skripovka (VH identifikátor - 1607 v rkm 0,010 - 0,450; 0,510 - 0,600)
- Vetva „AK" v úseku - cca km 0,000 - 0,020 vodný tok Nitrica (VH identifikátor - 1330 v rkm 44,800 - 44,820)
Vetva „AR" v úseku - cca km 0,052 - 0,078 vodný tok Nitrica (VH identifikátor - 1330 v rkm 45,500 - 45,530)
- Vetva "AU" v úseku - cca km 0,123 - 0,179 - vodný tok BP Nitrice (Kryštálový - VH identifikátor - 1637 v rkm 0,120-0,180)
- Vetva „AT" v úseku - cca km 0,129 - 0,152; 0,200- 0,224 vodný tok Nitrica (VH identifikátor - 1330) v rkm 45,750-45,775; 45,825-45,850)
- Vetva „A" objekt, S18 - vodný tok BP Nitrice (Okrúhly -VH Identifikátor - 1591), ČS2, Ô32, ČS3- vodný tok Nitrica (VH identifikátor - 1330), §99 - vodný tok BP Nitrice (šrámkovský -VH identifikátor - 1635)
- Vetva „AE" objekt ČS1 - vodný tok Nitrica (VH identifikátor - 1330)
- Vetva „AI" objekt S16 - vodný tok Skrípovka (VH identifikátor - 1607)
- Vetva „AI-2" objekt S19, Š20 - vodný tok Škrípovka (VH identifikátor - 1607)
- Vetva .AI-8" objekt $1 - vodný tok Nitrica (VH identifikátor - 1330)
- Vetva „AO" objekt Š2, Š3 - bezmenný (Valaský- VH Identifikátor - 1634)
- Vetva „AT" objekt Š1 - vodný tok Nitrica (VH identifikátor - 1330)
- Prípojka k nehnuteľnostiam na pozemkoch KN-C 481/3, 10525/2 je vedená v koryte vodného toku Podpoliansky potok. S takýmto technickým riešením nebude naša organizácia súhlasiť.
- Pri križovaní vodných tokov požadujeme, aby hĺbka krytia kanalizačného potrubia pri upravených vodných tokoch bola min. 0,8 m pod projektovanou niveletou dna koryta pri neupravených vodných tokoch min. 1,2 m pod niveletou dna. Kanalizačné potrubie požadujeme umiestniť do chráničky v celej dĺžke križovania (aj v ochrannom pásme toku). U upravených vodných tokoch po realizácii vrátiť úpravu do pôvodného stavu. U neupravených vodných tokov navrhnúť v mieste križovania úpravu koryta toku zhutneným a opevnenú kamennou zahádzkou 2 m nad a pod miestom križovania. Úprava bude uložená o dnové stabilizačné pätky (kamenná pätka), začiatok a koniec úpravy stabilizovať priečnymi prahmi (zapustenými min. 0,5 m pod niveletou dna). Technické riešenie v predloženej PD nespĺňa horeuvedené podmienky. Taktiež nie sú riešené nasledovné križovania vodných tokov:
- Vetva „A" v km 3,8149 križovanie toku BP Nitrice (Kryštálový -VH identifikátor - 1637)
- Vetva „AI-3 v km 1,4359 - križovanie toku BP Skripovky (Veľkohumný VH identifikátor 1611). Taktiež prípojka k pozemku KN-C 1849/2 križuje uvedený vodný tok.
- Vetva „AI-2" - prípojky k pozemkom KN-C 796/2, 786/1 križujú vodný tok Skrfpovka (VH identifikátor -1607)

- Vetva "AP" V km 0,067 - križovanie toku BP Nitrice (Šrámkovský -VH identifikátor - 1635). Taktiež prípojky k pozemkom KN-C 9081, 9082/6, 9078 križuje uvedený vodný tok.
- Vetva „AR" - prípojka k pozemku KN-C 8852 križuje vodný tok Nitrica (VH identifikátor - 1330)
- Vetva "AU" - prípojky k pozemkom KN-C 7860/4,7,9, 7893/5,6 križujú vodný tok BP Nitrice (Kryštálový - VH identifikátor - 1637)

Požadujeme prepracovať PD tak, aby zohľadňovala uvedené pripomienky. Prepracované časti PD zaslať opätovne na vyjadrenie našej organizácii, na základe ktorej sa záväzne vyjadríme k stavbe. V prípade ak z technického hľadiska nie je možné zmeniť časti stavby, ktorú pripomienkujeme, treba uviesť dôvod.

Týmto stanoviskom sa vyjadrujeme k predloženej časti PD S0.01 Kanalizácia „A" Valaská Belá- číslo prílohy D1. K ostatným častiam PD a k zmenám a doplneniam, ktoré sme žiadali v stanovisku č. CZ 22407/2014/210 zo dňa 9.9.2014 vydaným Odštepným závodom Piešťany je potrebné požiadať o stanovisko Odštepný závod Piešťany na základe prepracovanej a doplnenej PD v zmysle požiadaviek.

s) Slovenský pozemkový fond Bratislava, RO SPF Trenčín pracovisko Prievidza, stanovisko č. SPFZ/2015/098656 zo dňa 25. 9. 2015

RO SPF Trenčín pracovisko Prievidza Vám oznamuje, že **súhlasí** s umiestnením predmetnej stavby na pozemkoch SPF za podmienok:
- na dotknuté pozemky SPF bude najneskôr do vydania kolaudačného rozhodnutia zriadené vecné bremeno, ktoré bude zapísané v príslušnom katastri nehnuteľností a to odplatne v prospech SPF,

- k realizácii stavby je potrebný súhlas prípadného užívateľa pozemkov SPF,
- po dokončení stavby budú pozemky SPF dané do pôvodného stavu tak, aby mohli byť využívané na doterajší účel. V prípade spôsobenia škôd ich stavebník odstráni na svoje náklady,
- stanovisko SPF nie je zmluvou o budúcej zmluve ani inou dohodou medzi SPF a žiadateľom, na základe ktorej by bol SPF v budúcnosti povinné dotknuté pozemky SPF previesť na žiadateľa, zároveň žiadnym spôsobom neobmedzuje SPF v nakladaní s dotknutými pozemkami SPF.

Toto stanovisko platí po dobu 12 mesiacov od jeho vydania.

š) Trenčiansky samosprávny kraj, vyjadrenie č. TSK/2014/03312-5 zo dňa 9. 6. 2015 – Aglomerácia Valaská Belá – kanalizácia a ČOV, SO –ČOV a SO čerpacie stanice

S navrhovaným technickým riešením **s ú h l a s í m e** za rešpektovania nasledovných podmienok:
1. Stavebník predloží na tunajší úrad v termíne kolaudačného konania, prípadne predčasného užívania budúceho stavebného objektu - „Aglomerácia Valaská Belá - kanalizácia a ČOV" SO - Čistiareň odpadových vôd a SO - Čerpacie stanice, priľahlé k cestnej komunikácii číslo 11/574 a 1803 (Hl/574003) geometrický plán porealizačného zamerania stavebného objektu pre prípadný návrh na vymedzenie vzájomných práv a povinností medzi stavebníkom a Trenčianskym samosprávnym krajom, ako vlastníkom
cestnej komunikácie číslo II/574 a 1803.
2. Pri vytýčení uvedených stavebných objektov priľahlých k cestnej komunikácii číslo II/574 a 1803 je nevyhnutná účasť zodpovedného pracovníka odboru dopravy TSK, z dôvodu určenia lomových bodov - hranice cestného telesa príslušnej cestnej komunikácie v súlade so zákonom č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov.
3. Opätovne uvádzame (predchádzajúci list TSK/2014/03312-4, 10.10. 2014), že v súbehu s uvedenou budúcou trasou kanalizácie bola v roku 2012 zrealizovaná stavba „Rekonštrukcia a modernizácia úseku cesty 11/574 Ilava - Horná Poruba - Valaská Belá -(Temeš)". V rámci zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku sme sa ako TSK zaviazali, že 5 rokov od ukončenia projektu, t. j. aj od jeho finančného ukončenia bude zabezpečená trvalá udržateľnosť projektu, aby sa potvrdilo, že poskytnuté finančné prostriedky z ERDF a Štátneho rozpočtu boli vynaložené efektívne a hospodárne.
4. Žiadame vykonať statické záťažové skúšky (PROCTOR STANDARD/STANDARD) certifikovaným laboratóriom v prítomnosti správcu komunikácie na únosnosť dopĺňaných konštrukčných vrstiev príslušnej cestnej komunikácie v zmysle STN, EN a následne predložiť protokoly o tejto vykonanej skúške.
5. Žiadame doložiť certifikáty o použitých a zabudovaných materiáloch v mieste príslušnej cestnej komunikácie.
6. Stavebník je povinný umožniť skontrolovať akúkoľvek časť diela, ktorá má byť zakrytá v telese príslušnej cestnej komunikácie zástupcovi správcu komunikácie - Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja, Brnianska 3, 911 05 Trenčín.

7. Brána oplotenia areálu bude umiestnená od cestnej komunikácie číslo II/574 minimálne na vzdialenosť dĺžky najdlhšieho vozidla, ktoré budú vchádzať do areálu, z dôvodu zabezpečenia bezpečnosti a plynulosti premávky cestnej komunikácie číslo 11/574.
8. Vybudovaním uvedených stavebných objektov nesmie byť prerušené odvodňovacie zariadenie - cestná priekopa, svah, cestnej komunikácie číslo 11/574 a 1803, stavebník nesmie uložiť do telesa cestnej komunikácie zariadenia ktoré by mohli sťažovať údržbu cestnej komunikácie číslo 11/574 a 1803.
9. Stavebník pred začiatkom prác požiada Okresný úrad Prievidza, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Medzibriežková 2, 97101 Prievidza o vydanie:
• určenia prenosného dopravného značenia a zariadenia na cestnú komunikáciu číslo II/574 a l803, počas realizácie prác,
• povolenia na čiastočnú uzávierku cestnej komunikácie číslo II/574 a 1803,
• záväzného stanoviska, prípadne rozhodnutia na pripojenie komunikácie ČOV (v mieste styku parcely registra „C" číslo 12709/4, 12709/5 a 18655/15, katastrálne územie Valaská Belá, obec Valaská Belá) na cestnú komunikáciu II/574,
• výnimky z ochranného pásma cestnej komunikácie číslo II1/574 a l803, pre umiestnenie stavebných objektov uvedenej stavby, mimo zastavaného územia obce Valaská Belá.
10. Po ukončení prác je stavebník povinný časť telesa cestnej komunikácie číslo II/574 a 1803, priľahlého k stavbe preukázateľným spôsobom odovzdať správcovi komunikácie - Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja, Brnianska 3, 911 05 Trenčín.
Tunajší úrad si vyhradzuje právo uvedené podmienky kedykoľvek doplniť alebo zmeniť, čím žiadateľovi nevzniká nárok na úhradu už vzniknutých nákladov.
Ďalšie stupne, prípadne aktualizácie projektovej dokumentácie žiadame predložiť na vyjadrenie.
Uvedené vyjadrenie nenahrádza povolenia potrebné podľa stavebného a cestného zákona.

t) Trenčiansky samosprávny kraj, vyjadrenie č. TSK/2014/03312-7 zo dňa 9. 6. 2015 – Aglomerácia Valaská Belá – kanalizácia a ČOV, v mieste cestnej komunikácie číslo 1803 (III/574003)

S navrhovaným technickým riešením za rešpektovania nasledovných podmienok:

1. Stavebník predloží na tunajší úrad v termíne kolaudačného konania, prípadne predčasného užívania budúceho stavebného objektu - „Aglomerácia Valaská Belá - kanalizácia a ČOV" v mieste cestnej komunikácie číslo 1803 (III/574003) geometrický plán porealizačného zamerania stavebného objektu pre prípadný návrh na vymedzenie vzájomných práv a povinností medzi stavebníkom a Trenčianskym samosprávnym krajom, ako vlastníkom cestnej komunikácie číslo 1803.
2. Pri vytýčení uvedeného stavebného objektu - „Aglomerácia Valaská Belá - kanalizácia a ČOV" v mieste cestnej komunikácie číslo 1803 je nevyhnutná účasť zodpovedného pracovníka odboru dopravy TSK, z dôvodu určenia lomových bodov - hranice cestného telesa cestnej komunikácie číslo 1803 v súlade so zákonom č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov.
3. Po uložení kanalizačného vedenia /chráničky v mieste jazdného pruhu cestnej komunikácie číslo 1803, bude strojne položená asfaltová vrstva AC11 o /I, v minimálnej šírke 3.500 mm, do pôvodnej nivelety cestnej komunikácie (strojné zarezanie asfaltových vrstiev, spojovací postrek plochy a hrán, zálievka spojov), preplátovanie konštrukčných vrstiev (min. 500mm), vrstva betónu (min. 200mm) vystuženého kari rohožou, fólia proti úniku technologickej vody z betónu, zásyp kamenivom frakcií 63-125, 32-63, zhutnenie, zásyp kanalizačného vedenia /chráničky
4. Žiadame vykonať statické záťažové skúšky (PROCTOR STANDARD/STANDARD) certifikovaným laboratóriom v prítomnosti správcu komunikácie na únosnosť dopĺňaných konštrukčných vrstiev cestnej komunikácie v zmysle STN, EN v mieste cestnej komunikácie číslo 1803, následne predložiť protokoly o tejto vykonanej skúške.
5. Žiadame doložiť certifikáty o použitých a zabudovaných materiáloch v mieste cestnej komunikácie číslo 1803.
6. Stavebník je povinný umožniť skontrolovať akúkoľvek časť diela, ktorá má byť zakrytá v telese cestnej komunikácie číslo 1803 zástupcovi správcu komunikácie - Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja, Brnianska 3, 911 05 Trenčín.
7. **Vybudovaním uvedeného stavebného objektu nesmie byť prerušené odvodňovacie zariadenie - cestná priekopa, svah, ..., cestnej komunikácie 1803, stavebník nesmie uložiť do telesa cestnej komunikácie zariadenia ktoré by mohli sťažovať údržbu cestnej komunikácie číslo 1803.**

8. Stavebník pred začiatkom prác požiada Okresný úrad Prievidza, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Medzibriežková 2, 97101 Prievidza o vydanie:
• určenia prenosného dopravného značenia a zariadenia na cestnú komunikáciu číslo 1803, počas realizácie prác,
• povolenia na čiastočnú uzávierku cestnej komunikácie číslo 1803,
• povolenia na zvláštne užívanie pozemnej komunikácie - cesty číslo 1803, ktorým je uloženie kanalizačného vedenia /chráničky do telesa cesty pretláčaním /rozkopaním.
9. Po ukončení prác je stavebník povinný časť telesa cestnej komunikácie číslo 1803, priľahlého k stavbe preukázateľným spôsobom odovzdať správcovi komunikácie - Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja, Brnianska 3, 911 05 Trenčín.
Tunajší úrad si vyhradzuje právo uvedené podmienky kedykoľvek doplniť alebo zmeniť, čím žiadateľovi nevzniká nárok na úhradu už vzniknutých nákladov.

Ďalšie stupne, prípadne aktualizácie projektovej dokumentácie žiadame predložiť na vyjadrenie. Uvedené vyjadrenie nenahrádza povolenia potrebné podľa stavebného a cestného zákona.

u) Okresný dopravný inšpektorát OR PZ v Prievidzi, vyjadrenie č. ORPZ-PD-ODI-43-062/2014 zo dňa 22. 7. 2014
Okresný dopravný inšpektorát OR PZ v Prievidzi umiestnenie dočasného dopravného značenia viď. predložená projektová dokumentácia spoločnosti Manager plus s.r.o. z 24. 06. 2014 počas čiastočnej uzávierky MK obce a ciest II/574 a III/574003 počas realizácie stavby „ Realizácia kanalizácie v obci Valaská Belá " **odsúhlasuje** za dodržania nasledovných podmienok:
• prenosné dopravné značenie bude umiestnené podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v zmysle prílohy č. 1 k zákonu č.9/2008 Z.z. autorizovanou spoločnosťou!
• **práce realizovať v etapách na základe zvláštneho užívania pozemných komunikácii (II/574, III/574003, OkrU PD) v min. čase, s dôrazom na zabezpečenie zachovania plynulosti a bezpečnosti cestnej premávky!**
• vyhradzujeme si právo pred zahájením uzávierky cesty 11/574 vykonať kontrolu rozmiestnenia prenosného dopravného značenia z dôvodu zabezpečenia bezpečnosti cestnej premávky,(realizáciu oznámiť na ODI PD min. 24 hod pred zahájením prác)
• v prípade tvorenia kolón na ceste **požadujeme** v mieste obmedzenia cestnej premávky riadenie premávky náležite poučenými osobami,
• na mieste stavby požadujeme po požiadaní predložiť parafovaný odsúhlasený projekt rozmiestnenia prenosného DZ a rozhodnutie na zvláštne užívanie pozemnej komunikácie od príslušného cestného správneho orgánu v zmysle zákona č.135/61 Zb.o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov,
Uvedené podmienky požadujeme uviesť v rozhodnutí o určení prenosného DZ.

So zvláštnym užívaním miestnych komunikácie **súhlasíme** za dodržania nasledovných podmienok:
• mimo času prác a neobmedzovania cestnej premávky DZ odstrániť z vozovky a znefunkčniť prekrytím alebo pootočením o 90 stupňov
• vyhradzujeme si právo pred alebo počas realizácie požadovať zmeny, úpravy alebo doplnenia v dopravnom značení z dôvodu zvýšenia bezpečnosti cestnej premávky Zvláštne užívanie cesty 11/574 bude odsúhlasené pri zadefinovaní presného termínu prác s určením termínov realizácie jednotlivých úsekov prác a rozsahu obmedzení v cestnej premávke.
Zvláštne užívanie cesty 11/574 bude odsúhlasené pri zadefinovaní presného termínu prác s určením termínov realizácie jednotlivých úsekov prác a rozsahu obmedzení v cestnej premávke.

3) 15 dní po doručení požiada navrhovateľ tunajší úrad o potvrdenie právoplatnosti tohto rozhodnutia.

Toto rozhodnutie platí v zmysle § 40 ods. 1 stavebného zákona dva roky odo dňa, kedy nadobudlo právoplatnosť.

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania: námietky účastníkov konania neboli uplatnené.

O d ô v o d n e n i e

Dňa 24. 11. 2015 podal navrhovateľ **Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s., Partizánska cesta č. 5, 974 00 Banská Bystrica** na Obci Valaská Belá, ako príslušnom stavebnom úrade podľa § 117, ods. 1, v súlade s ust. § 36 zák. č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov (stavebný zákon), návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby : **„ Aglomerácia – Valaská Belá, kanalizácia a ČOV "** na pozemkoch v k. ú. Valaská Belá, podľa situácie stavby, ktorá je prílohou tohto rozhodnutia. Návrh bol doplnený dňa 18. 7. 2016.

Obec Valaská Belá, v zastúpení Spoločným obecným úradom v Novákoch oznámila podľa § 36 stavebného zákona dňa 19. 4. 2016 začatie územného konania všetkým známym účastníkom konania a dotknutým orgánom štátnej správy a dňa 10. 5. 2016 vykonala ústne konanie spojené s miestnym šetrením. Svoje stanovisko oznámili účastníci územného konania a dotknuté orgány a organizácie štátnej správy.

Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 1 ods. 1 písm. c) a § 5 ods. 1 zákona NR SR č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 53 ods. 1 písm. c) § 56 písm. b) zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o posudzovaní) v súlade s ustanoveniami zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, vydal podľa § 38 ods. 4 zákona o posudzovaní **z á v ä z n é s t a n o v i s k o** pod č. OU-PD-OSZP-2016/011788-002 dňa 9. 5. 2016, v ktorom uvádza, že navrhovaná činnosť s názvom Aglomerácia Valaská Belá - kanalizácia a ČOV (ďalej len navrhovaná činnosť) bola predmetom zisťovacieho konania, ktoré vykonal tunajší úrad podľa zákona o posudzovaní a po jeho ukončení vydal dňa 30.11.2015 rozhodnutie číslo OU-PDOSZP- 2015/023892-014, právoplatné dňa 17.12.2015, v ktorom rozhodol, že predmetná navrhovaná činnosť sa nebude posudzovať podľa zákona o posudzovaní.

Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie po preštudovaní predloženého oznámenia, návrhu na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby, projektovej dokumentácie a písomného vyhodnotenia spôsobu zapracovania podmienok určených v rozhodnutí vydanom v zisťovacom konaní uviedol, že návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby Aglomerácia Valaská Belá - kanalizácia a ČOV pre Stredoslovenskú vodárenskú spoločnosť, a. s., Partizánska cesta 5, 974 00 Banská Bystrica, ktorá bude umiestnená v obci Valaská Belá, berúc pritom do úvahy rozdielnu úroveň podrobnosti dokumentácie predloženej pre účely posudzovania vplyvov na životné prostredie podľa zákona o posudzovaní a dokumentácie pre účely tohto konania, nezistil také skutočnosti, ktoré by boli v rozpore so zákonom o posudzovaní, s rozhodnutím číslo OU-PD-OSZP-2015/023892-014 zo dňa 30.11.2015, právoplatným dňa 17.12.2015 vydaným Okresným úradom Prievidza, odborom starostlivosti o životné prostredie v zisťovacom konaní podľa zákona o posudzovaní a s jeho podmienkami a konštatuje, že predmetný návrh na začatie konania je z koncepčného hľadiska v súlade so zákonom o posudzovaní. V nadväznosti na predkladaný návrh na začatie konania vo veci vydania rozhodnutia o umiestnení stavby sú primerane plnené podmienky určené v rozhodnutí číslo OU-PD-OSZP-2015/023892-014 zo dňa 30.11.2015, právoplatné dňa 17.12.2015.
Toto záväzne stanovisko nenahrádza iné stanoviská a vyjadrenia príslušných dotknutých orgánov v zmysle osobitných predpisov.

Návrh bol podaný podľa § 3 vyhl. č. 453/2000 Z. z.

Stavebný úrad posúdil návrh na vydanie územného rozhodnutia na umiestnenie stavby a z hľadiska starostlivosti o životné prostredie a potrieb požadovaného opatrenia v území a jeho dôsledkov, vyhovuje všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu a predpisom, ktoré stanovujú hygienické, protipožiarne podmienky, podmienky bezpečnosti práce, podmienky ochrany prírody, starostlivosti o kultúrne pamiatky, ochrany poľnohospod. pôdneho fondu, podzemných a povrchových vôd, nakladania s odpadom.

Vzhľadom k uvedenému bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Navrhovateľ zaplatil správny poplatok v zmysle zákona NR SR č. 145/95 Z. z. o správnych poplatkoch, v platnom znení.

P o u č e n i e

Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia na Okresný úrad Trenčín, odbor výstavby a bytovej politiky, Hviezdoslavova 3, Trenčín, podaním na stavebný úrad - Obec Valaská Belá. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

OBEC VALASKÁ BELÁ SLOVENSKÁ REPUBLIKA 1

Ing. Miloš C Ú C I K
starosta obce

Rozhodnutie sa doručí:
- účastníkom konania:

1. Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s., Partizánska cesta č. 5, 974 00 Banská Bystrica
2. Ostatní účastníci územného konania uvedení na str. 1

Na vedomie :
1. Ing. Juraj Billý – BIDOR, so sídlom Pod záhradkami 14, 841 01 Bratislava

Prílohy pre navrhovateľa a stavebný úrad : umiestnenie stavby v situačnom výkrese podľa mapy katastra nehnuteľností.

SITUÁCIA UMIESTNENIA STAVBY

„AGLOMERÁCIA – VAL. BELÁ, kanalizácia a ČOV

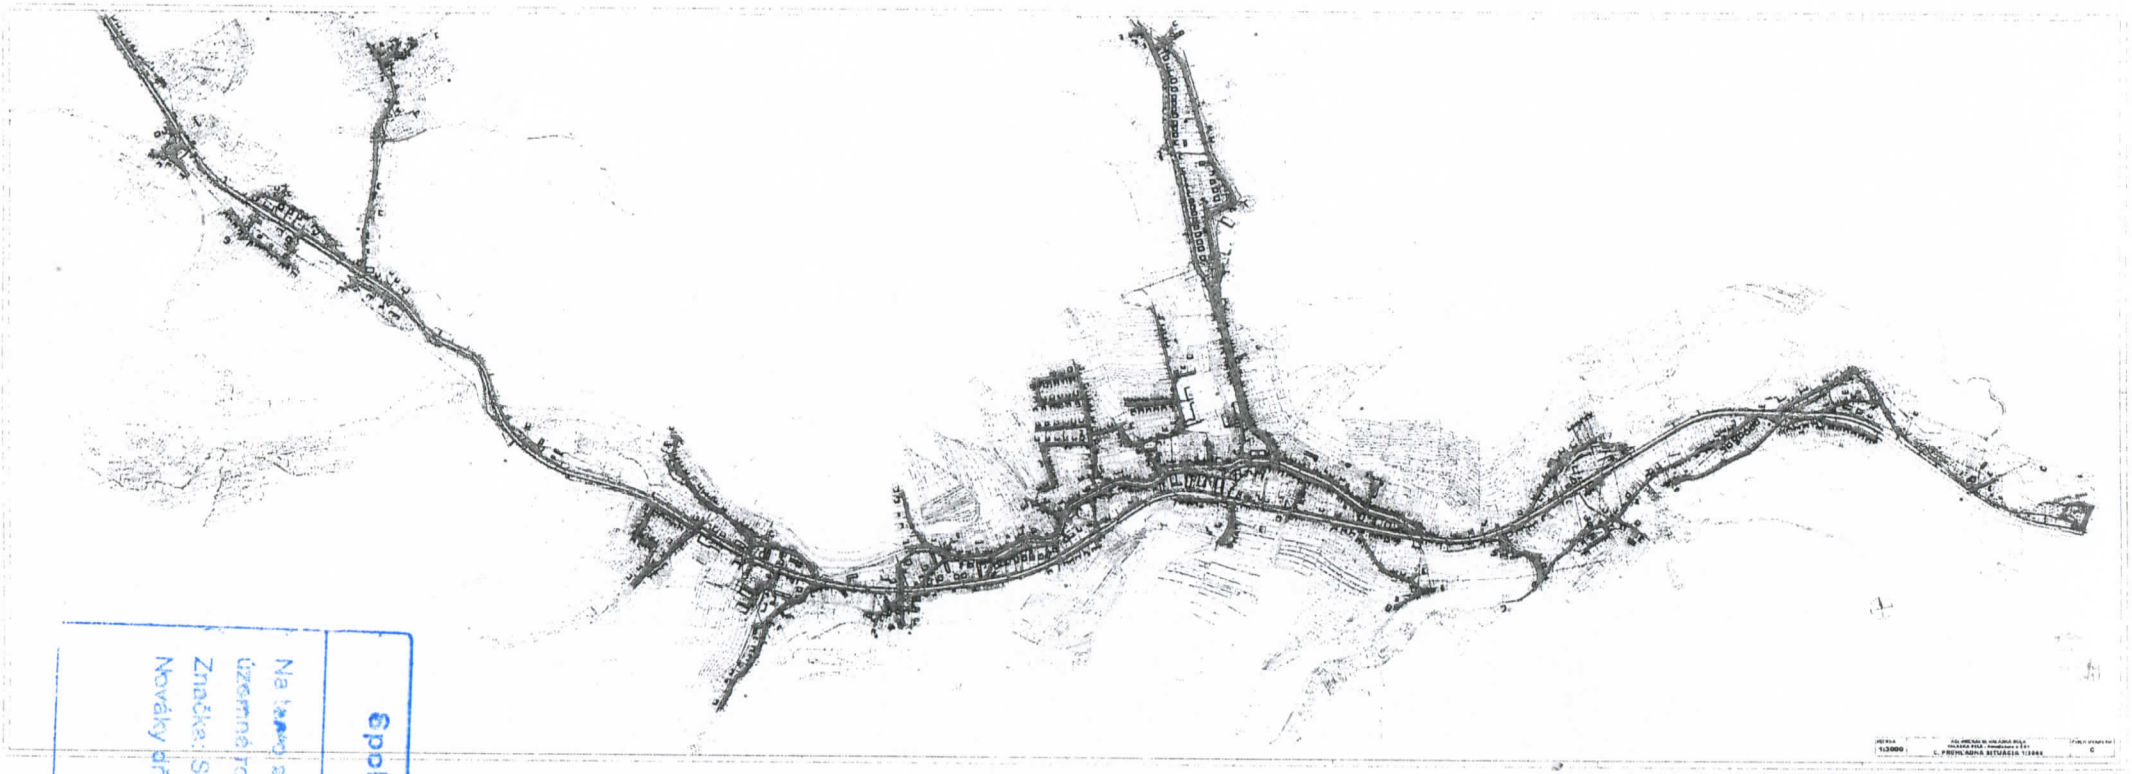

Spoločný obecný úrad v Novákoch

Na tomto stavebný obvod bolo vydané územné rozhodnutie. 501/2015/SOÚ

Značka: SOU 20/2016/(1150/2015)/ani

Nováky dňa 4. AUG. 2016

podpis